

C – Grafer fra WUFI

Indhold

C.1 – Grafer for ydervægs simulering – eksisterende ydervæg

C.2 – Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A



C.3 – Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag B

C.4 – Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag C


C.5 – Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag C, høj fugtbelastning

Bilag C.1


Grafer for ydervægs simulering – eksisterende ydervæg

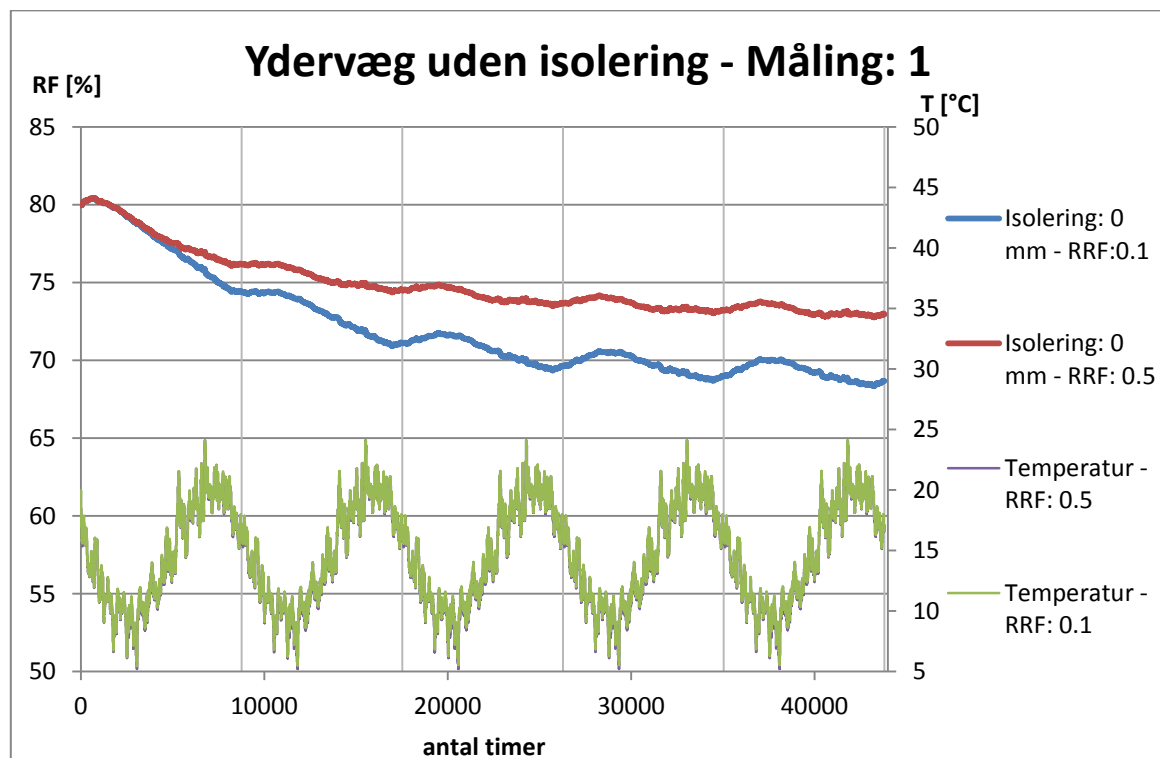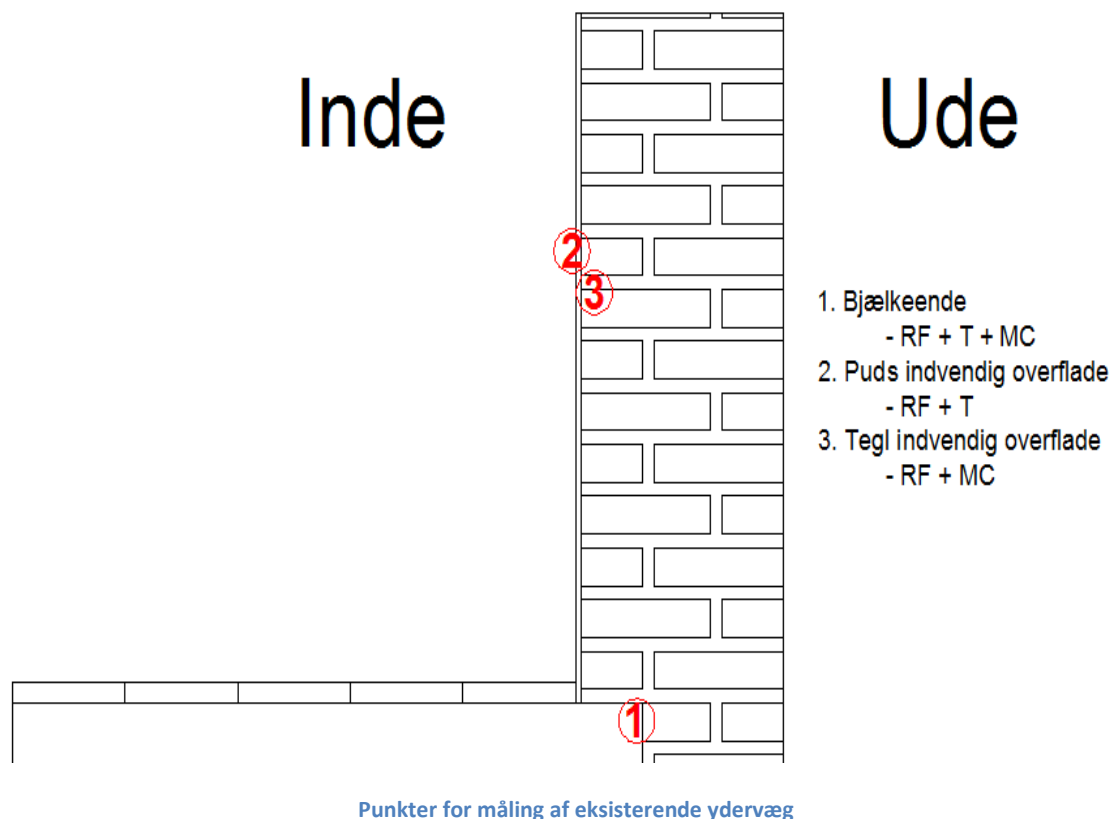


Figur 1 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, middel fugtbelastning, bjælkeende

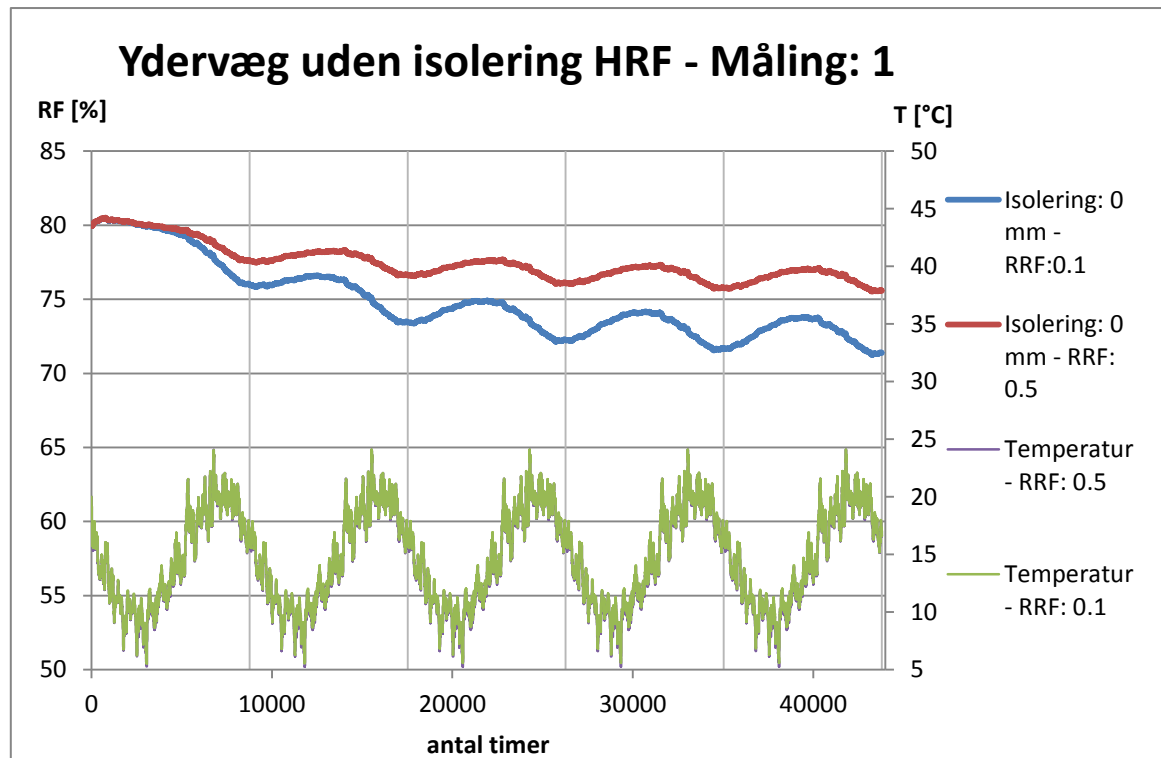


Figur 2 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, høj fugtbelastning, bjælkeende

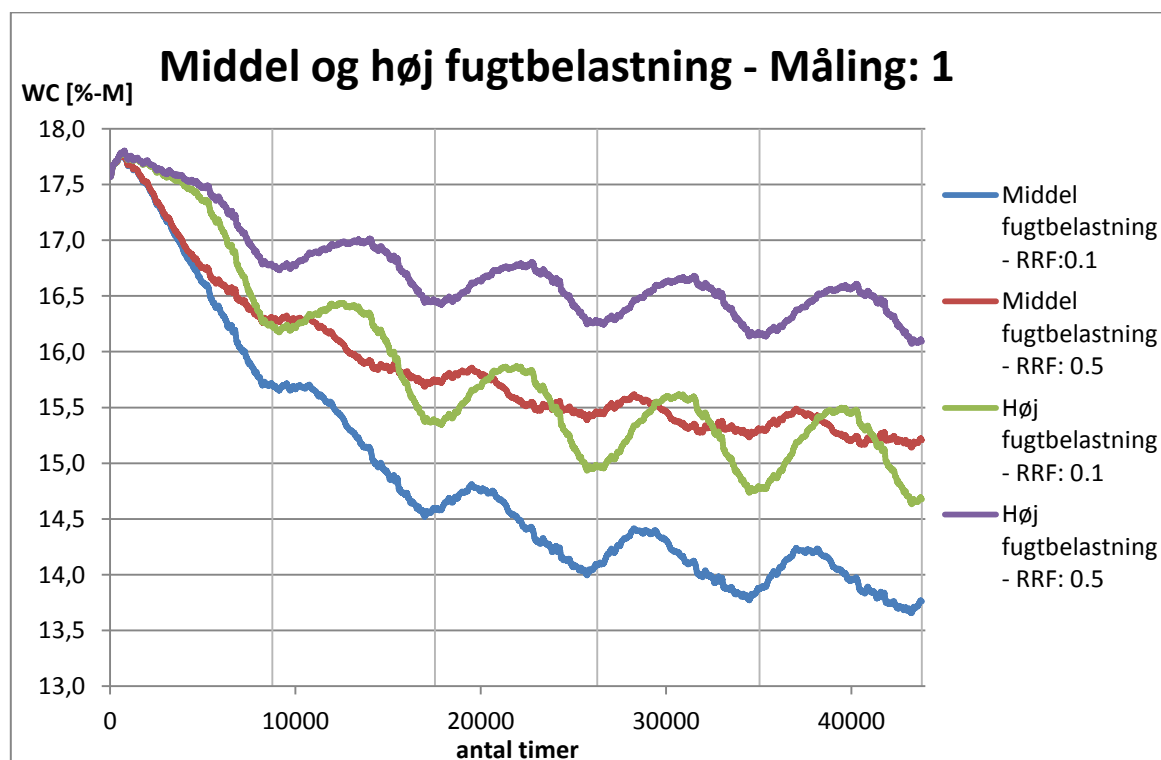


Figur 3 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, middel og høj fugtbelastning, bjælkeende

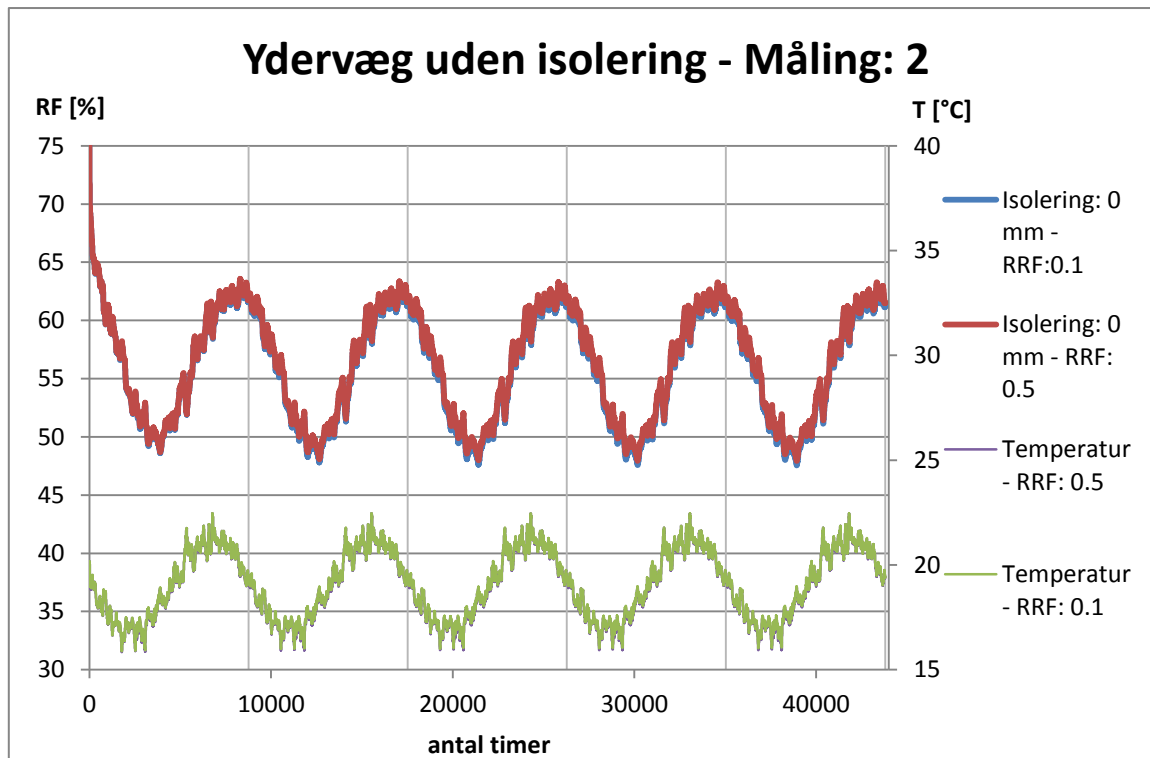


Figur 4 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, middel fugtbelastning, indvendig overflade puds

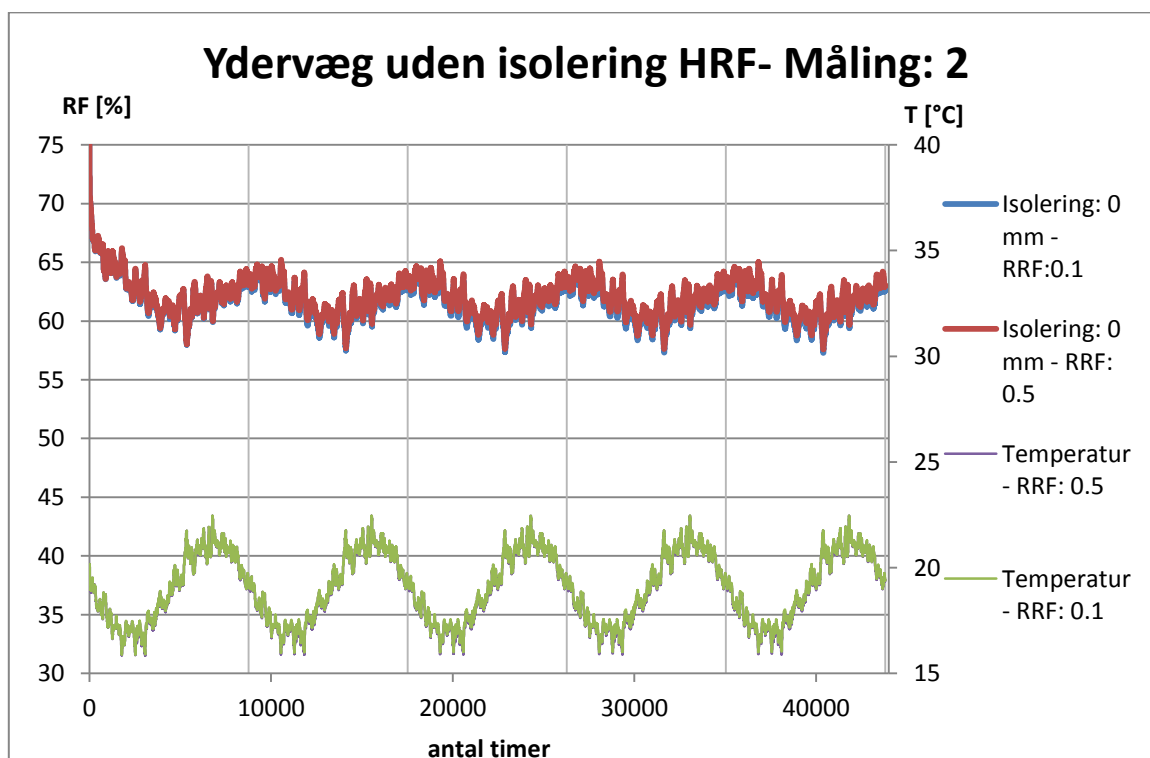

Figur 5 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, høj fugtbelastning, indvendige overflade puds

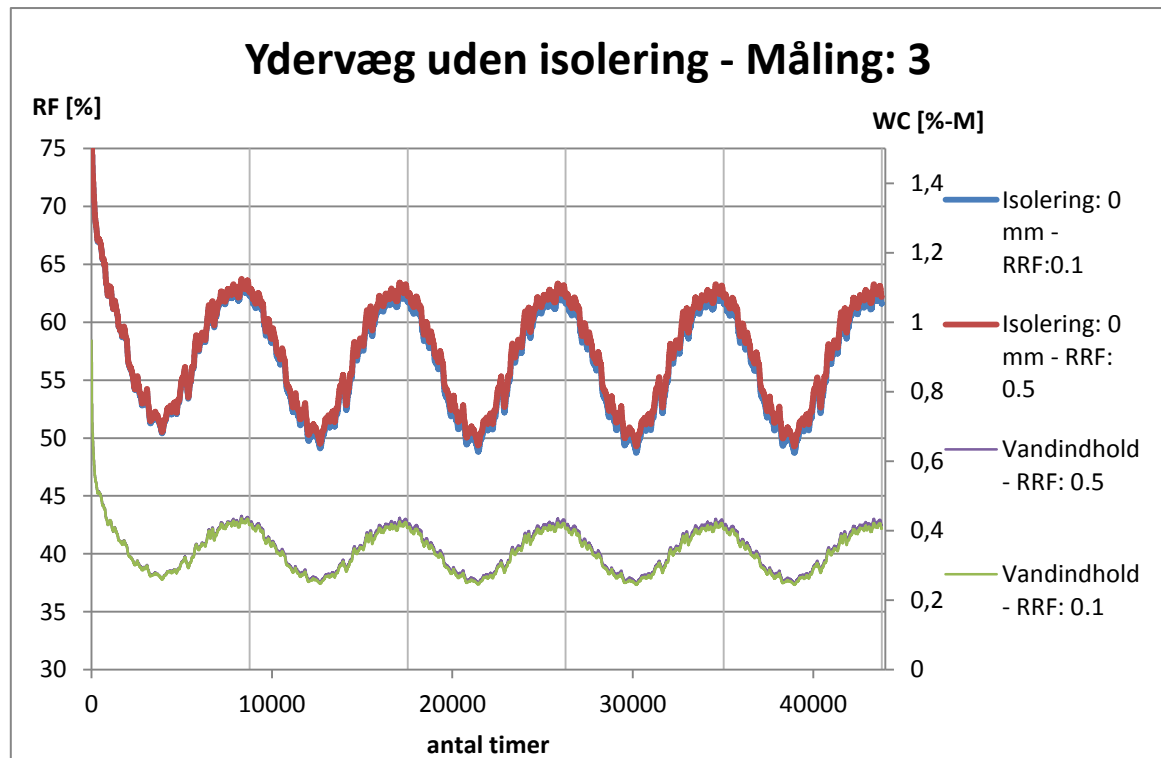


Figur 6 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, middel fugtbelastning, indvendig overflade tegl

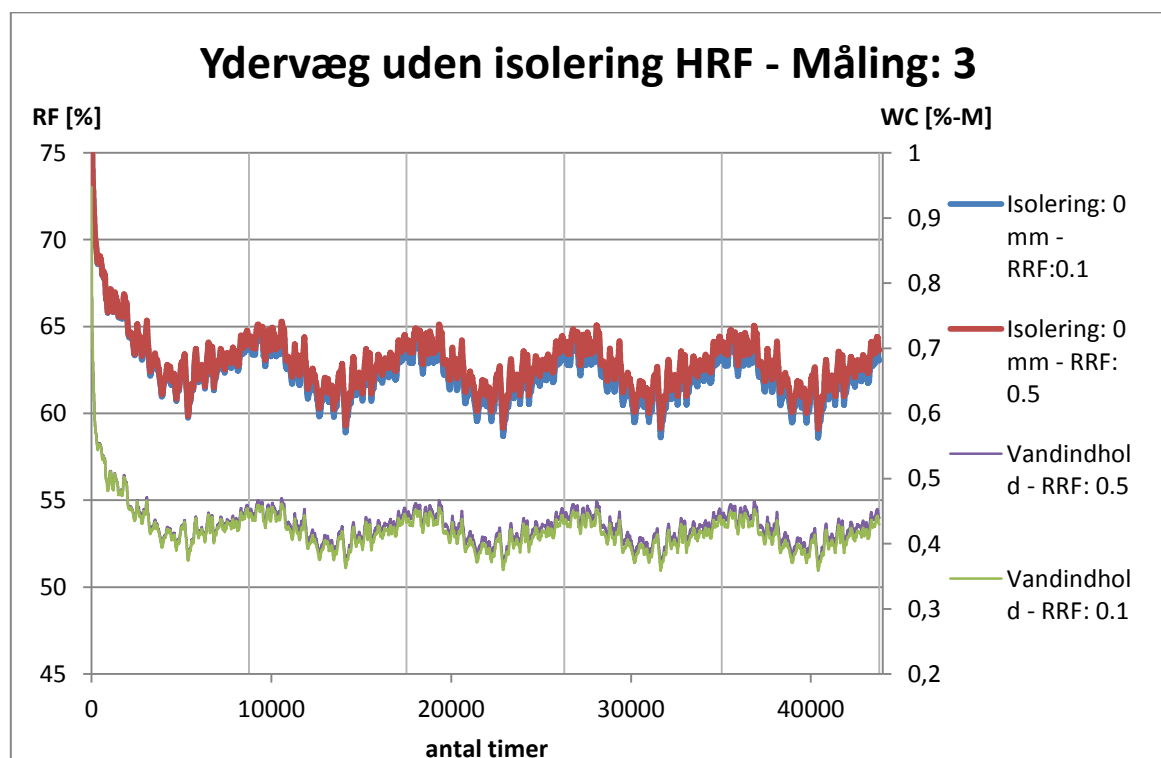


Figur 7 - Uisoleret ydervæg, RRF: 0.1 og 0.5, høj fugtbelastning, indvendig overflade tegl

Bilag C.2


Grafer for ydervægs simulering – løsningsforslag A

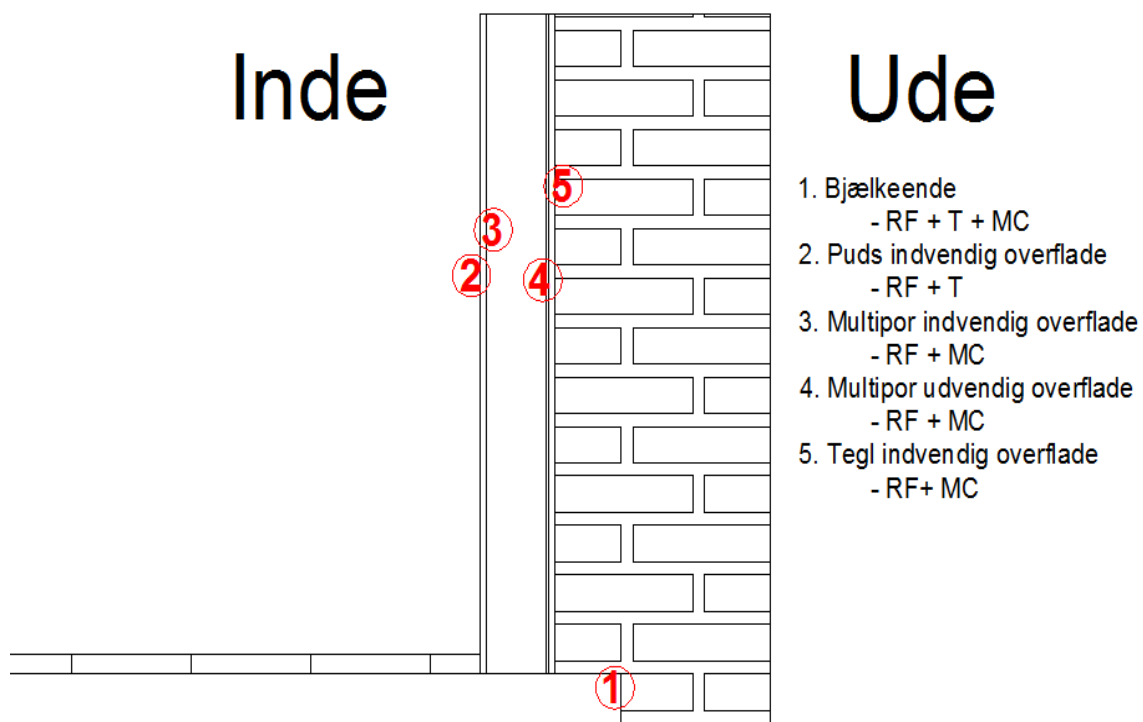


Punkter for målinger af løsningsforslag A

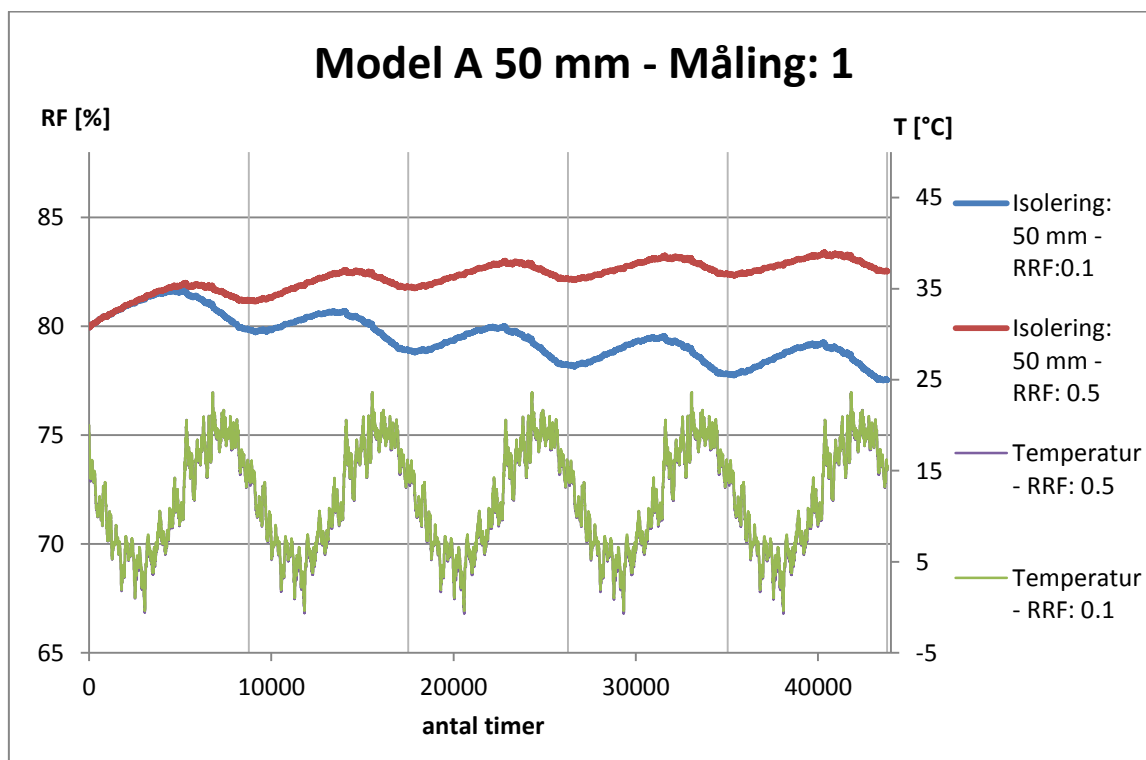


Figur A 1 - Temperatur og relativ fugt% hvor RRF 0.1 og 0.5, Bjælkeende

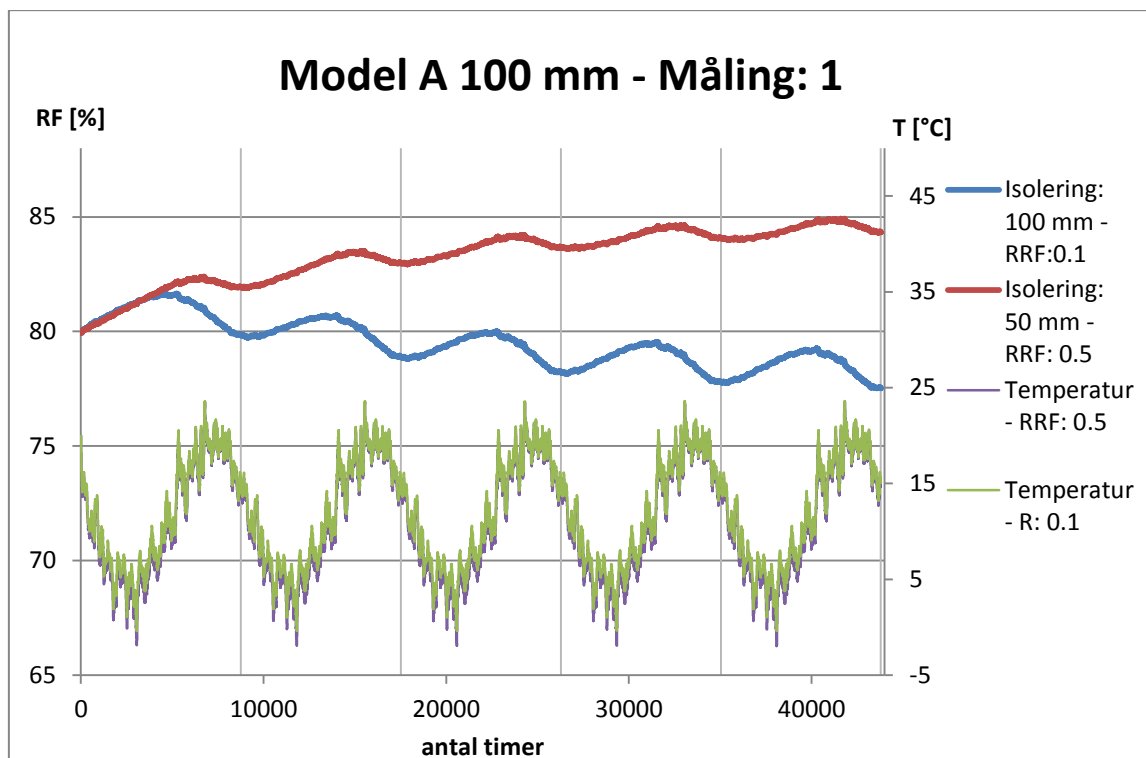


Figur A 2 – Temperatur og relativ fugt % hvor RRF er 0.1 og 0.5, bjælkeende

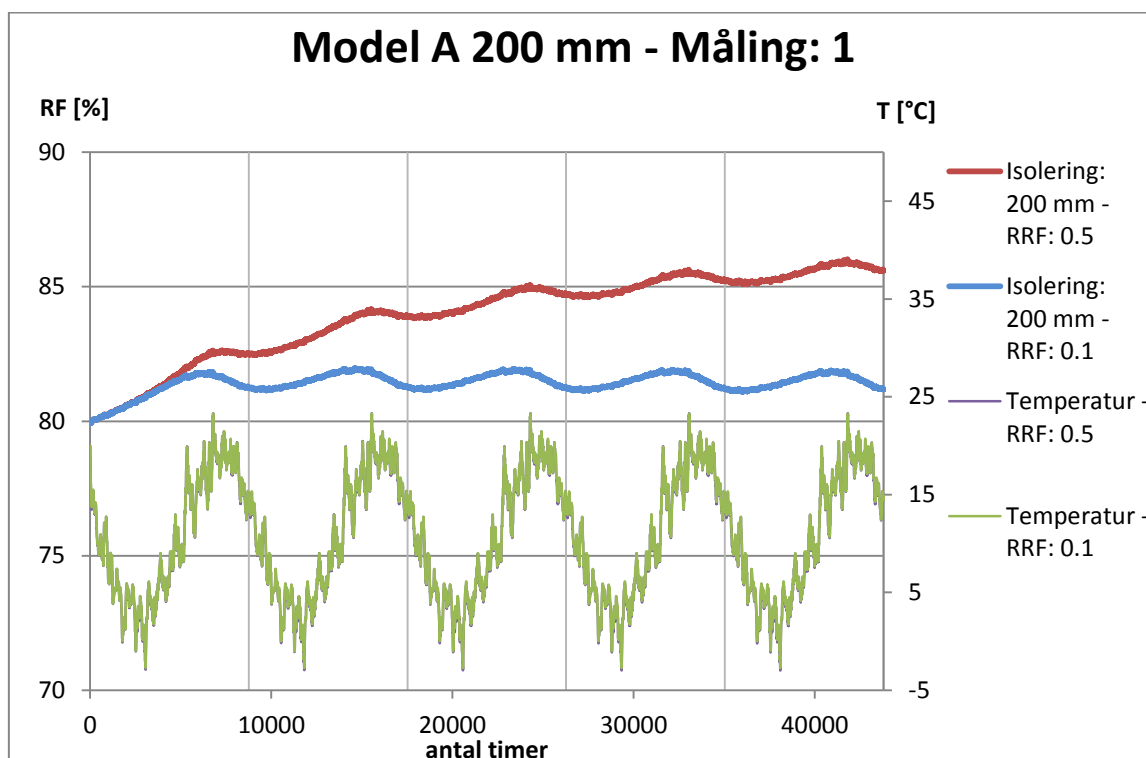


Figur A 3 - Temperatur og relativ fugt % hvor RRF er 0.1 og 0.5, bjælkeende

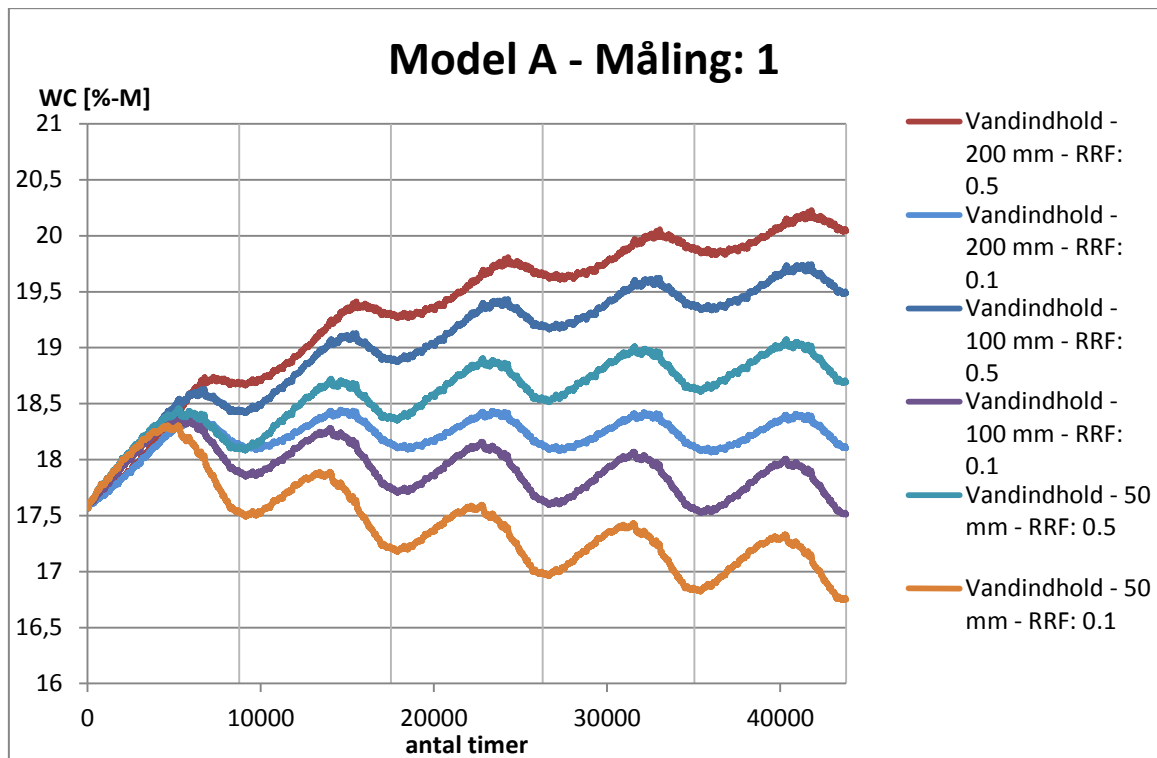


Figur A 4 - Vandindhold i masse % for isoleringstykkelser 50 mm, 100 mm og 200 mm, hvor RRF er 0.1 og 0.5, Bjælkeende

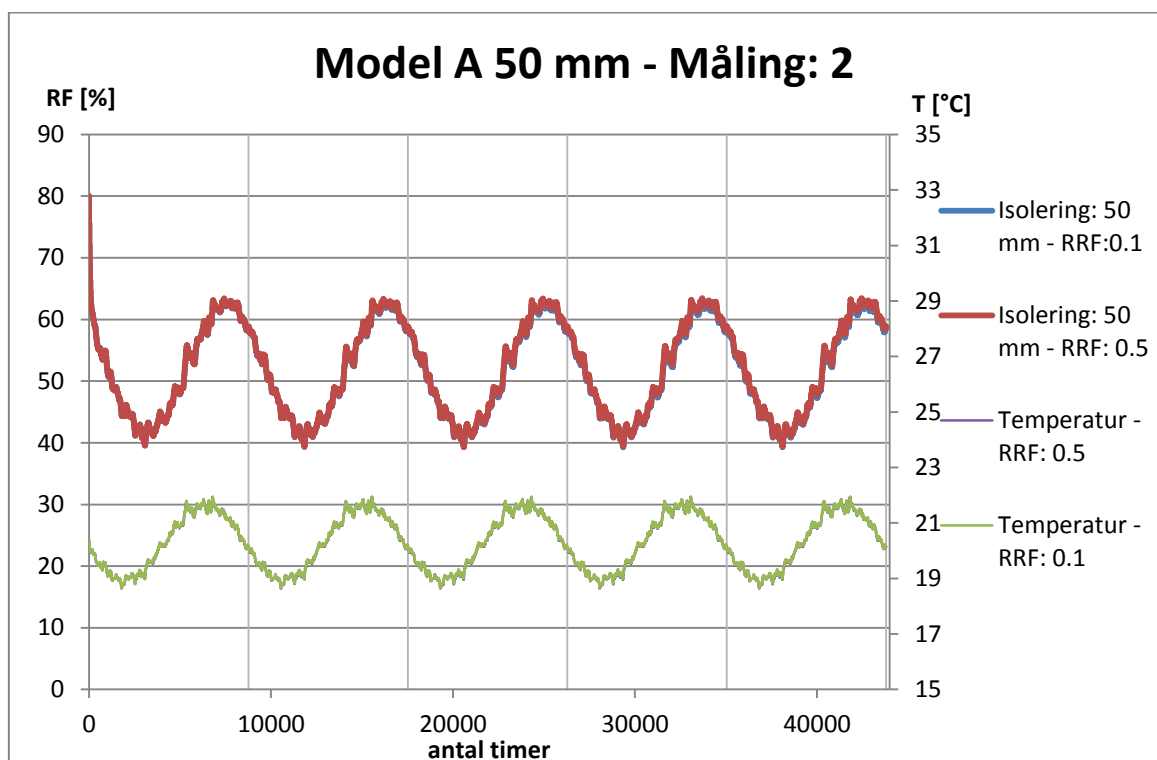


Figur A 5 - Relativ fugt % og temperatur hvor RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade puds

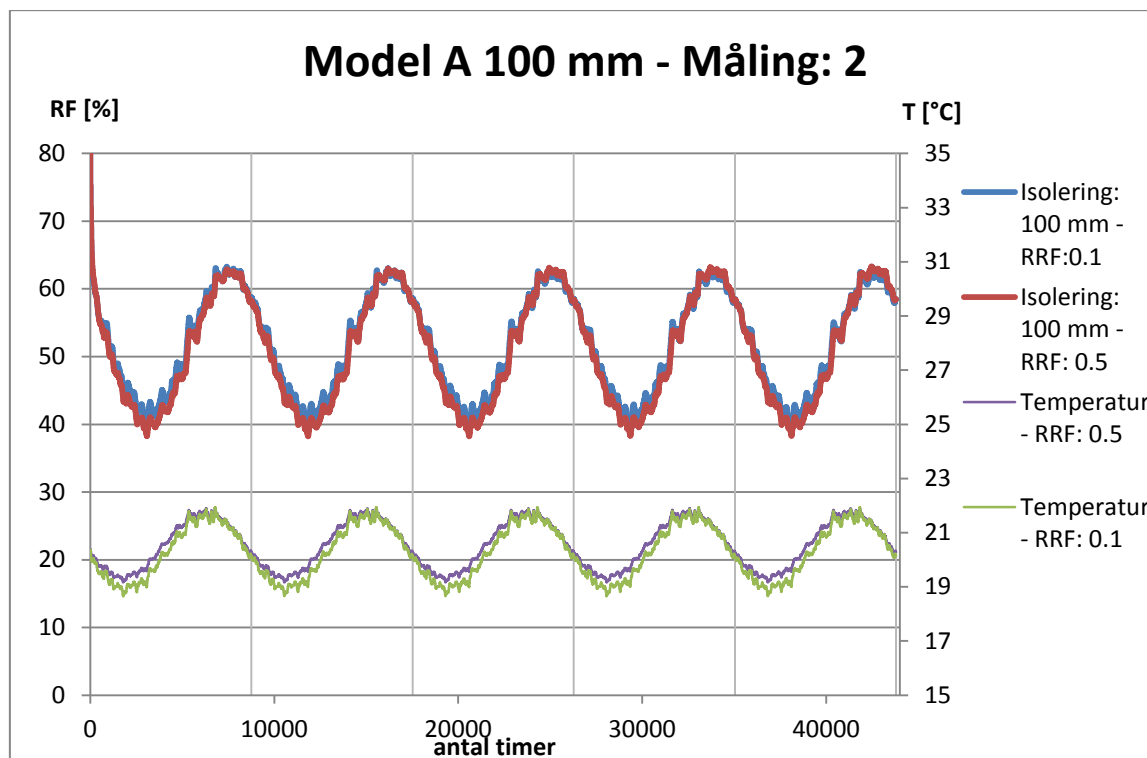


Figur A 6 - Relativ fugt % og temperatur hvor RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade puds

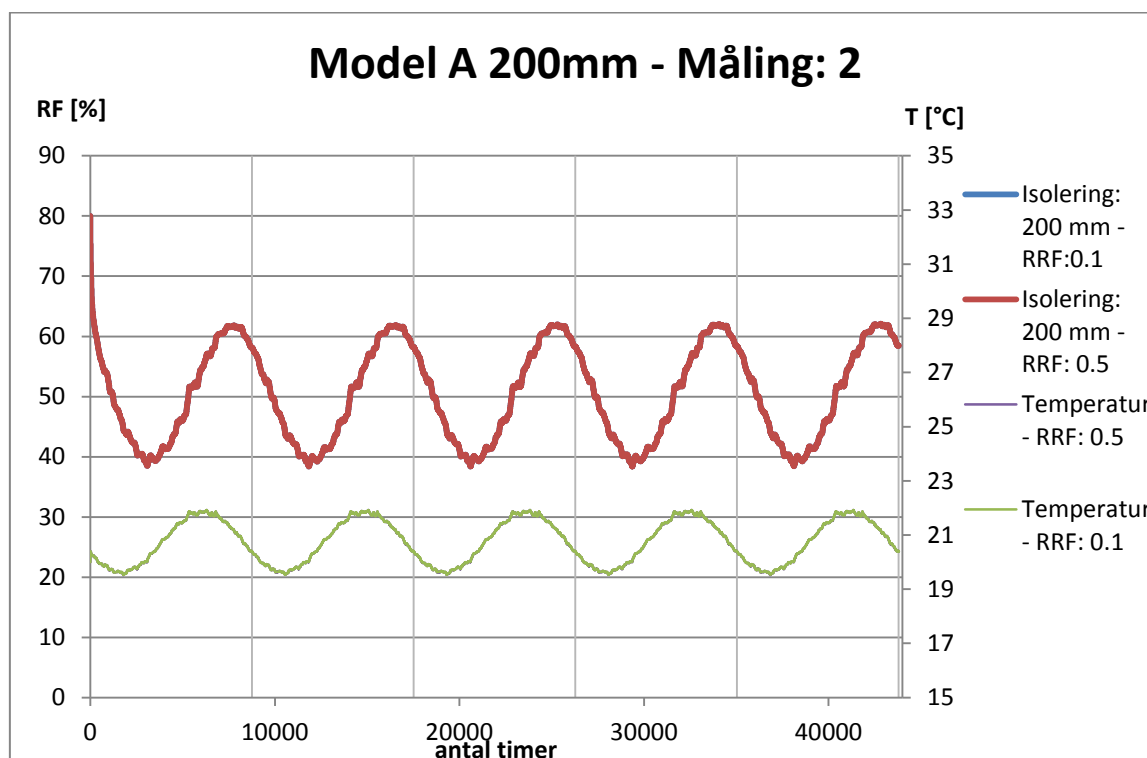


Figur A 7 - Relativ fugt % og temperatur hvor RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade puds

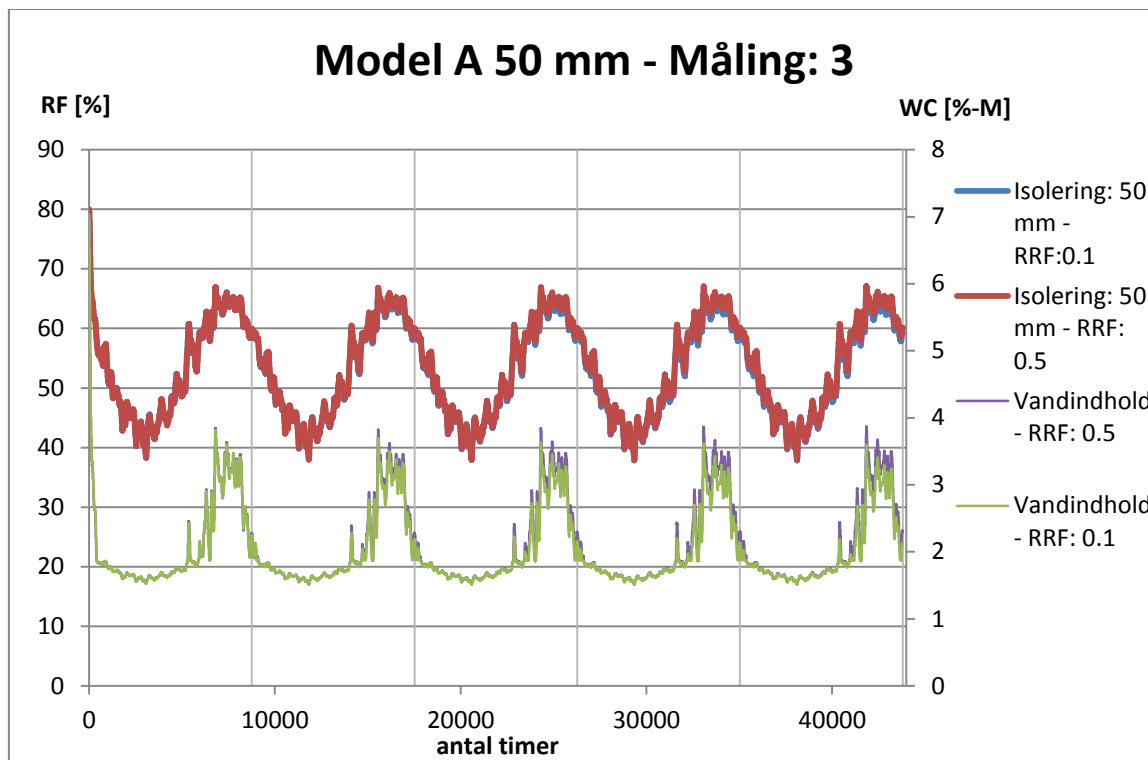


Figur A 8 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-% , RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade multipor

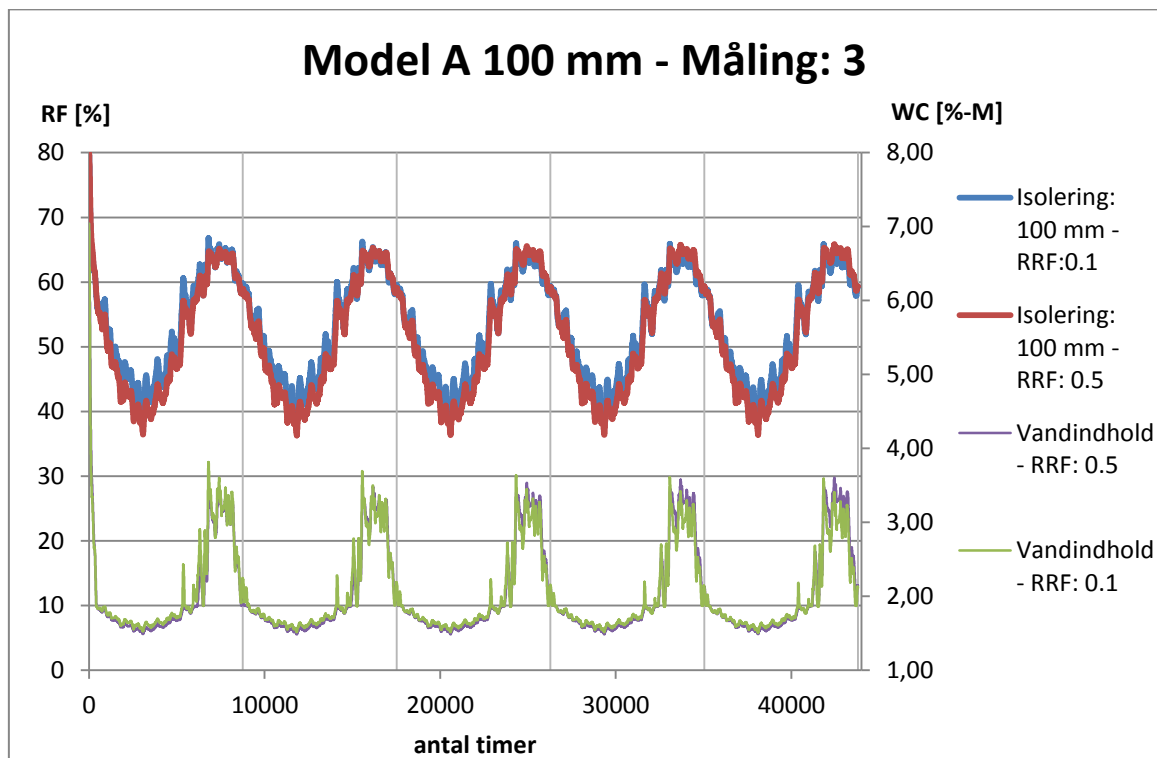


Figur A 9 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-% , RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade multipor

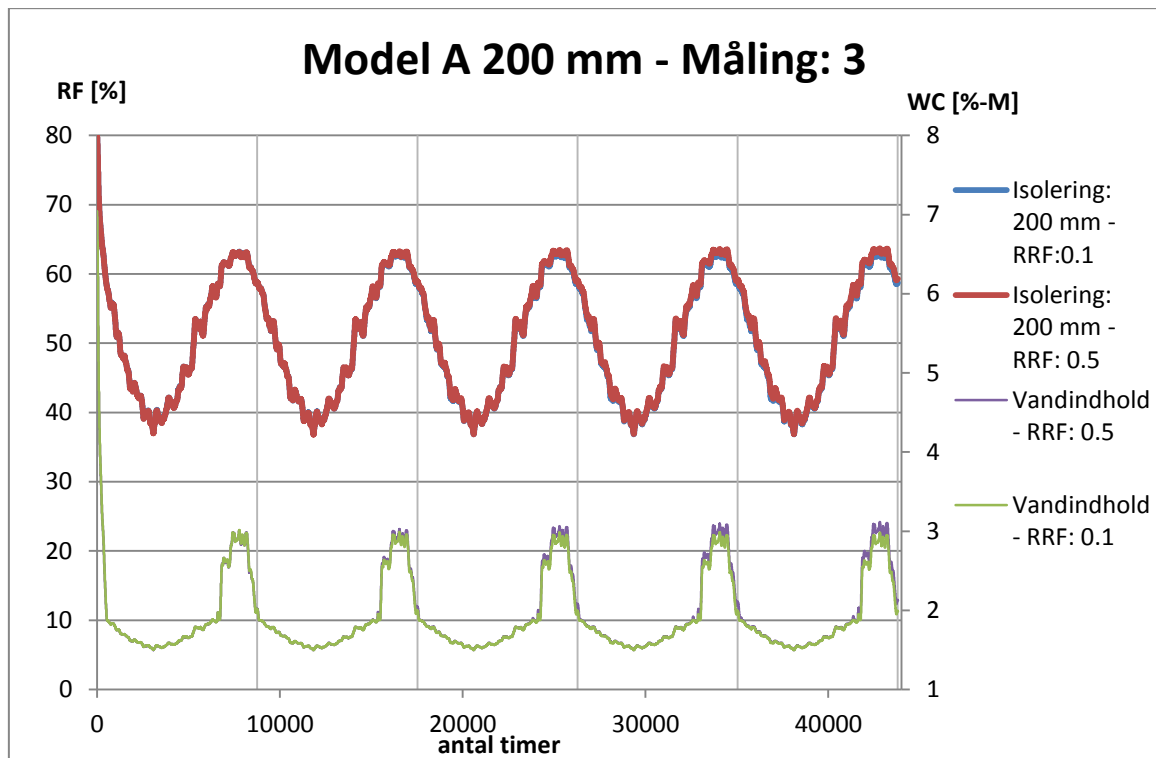


Figur A 10 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade multipor

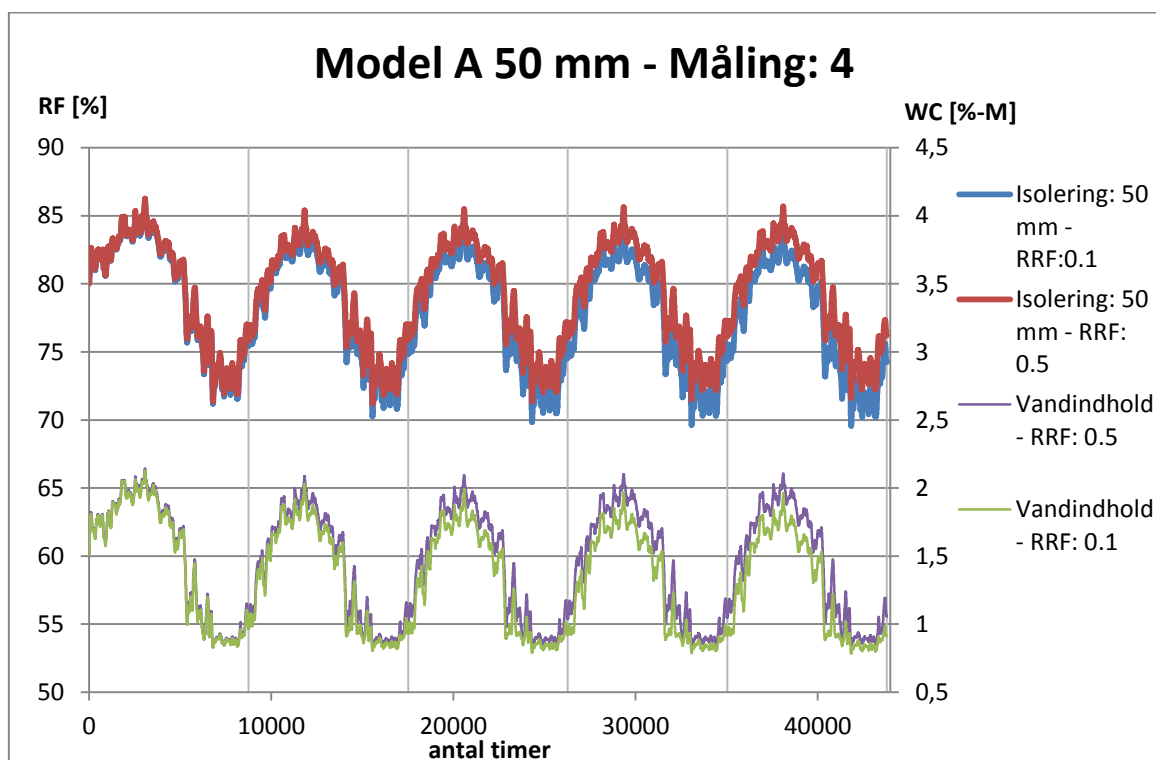


Figur A 11 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, udvendig overflade multipor

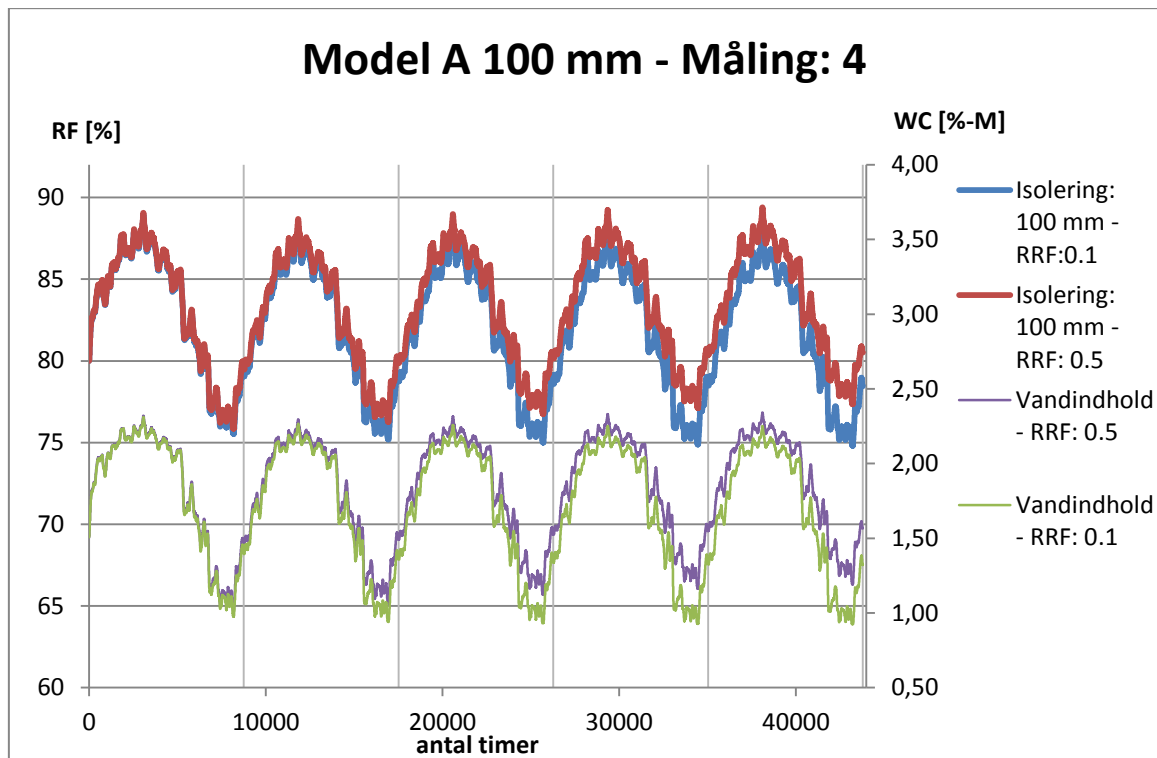


Figur A 12 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, udvendig overflade multipor

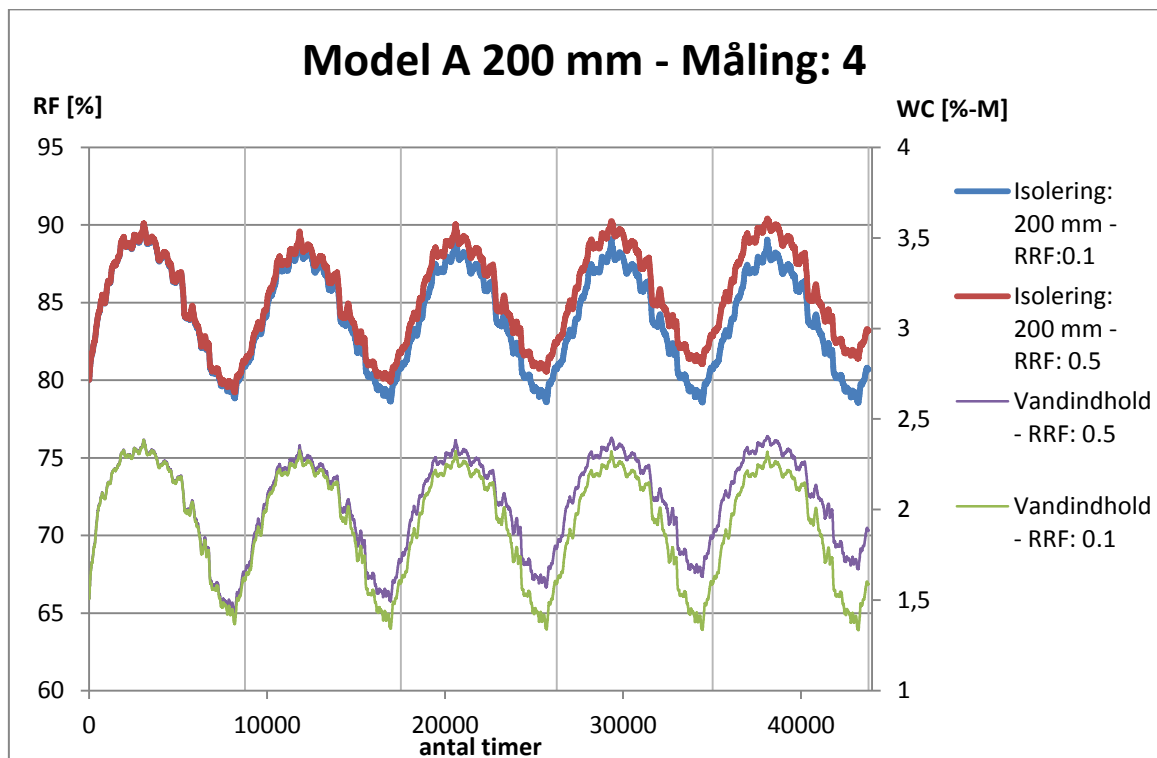


Figur A 13 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, udvendig overflade multipor

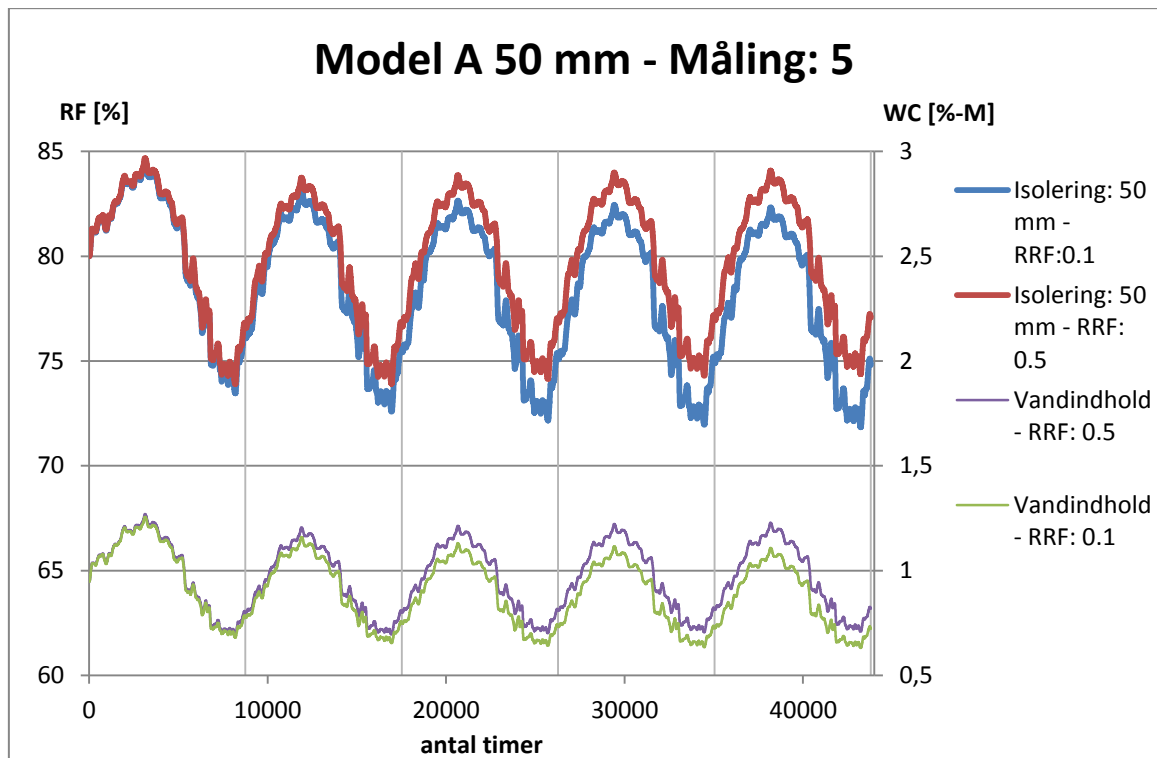

Figur A 14 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade tegl

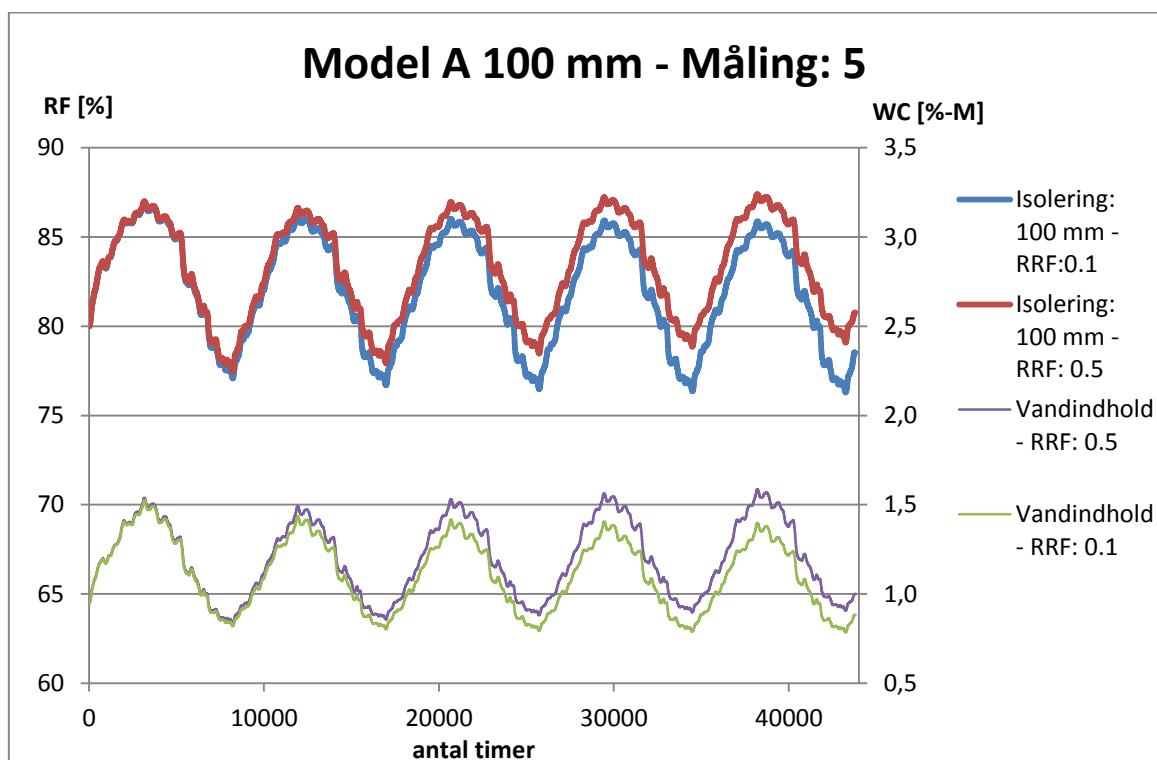

Figur A 15 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade tegl

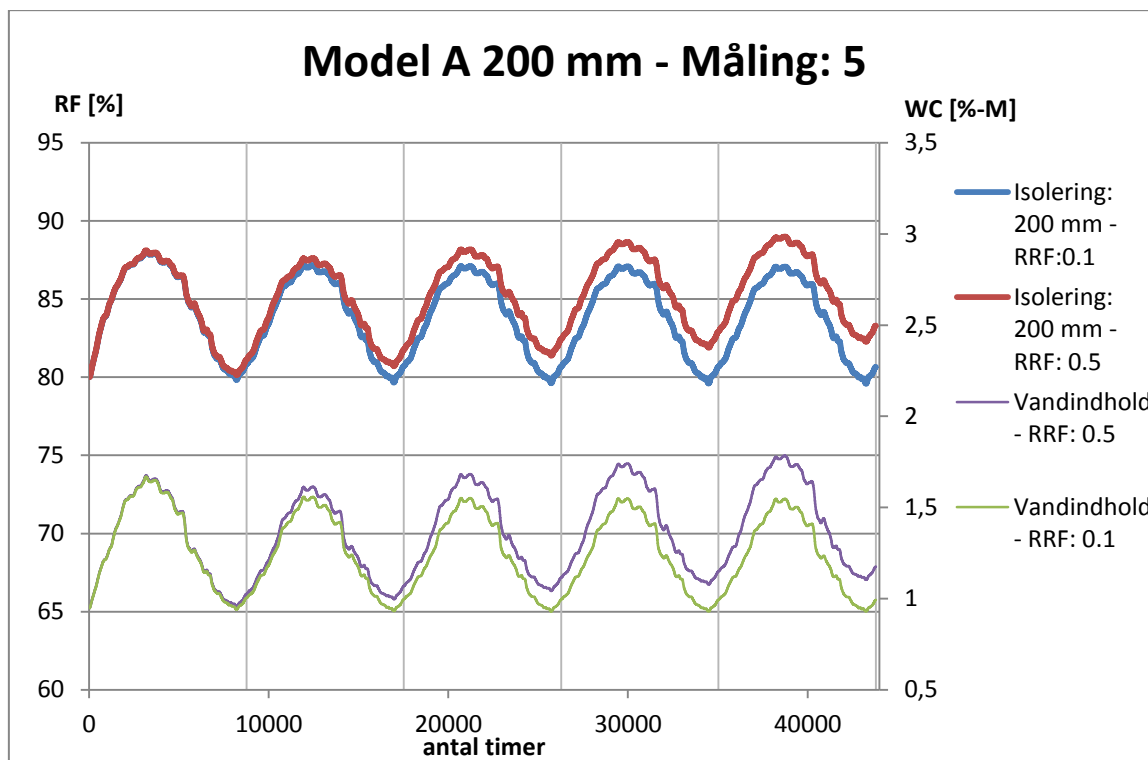

Figur A 16 - Relativ fugt % og vandindhold i masse-%, RRF er 0.1 og 0.5, indvendig overflade tegl